試　験　成　績　書

東海ＣＳ株式会社

〒440-0086　豊橋市下地町字門４８番地
TEL.(0532)88-0514　FAX(0532)88-2548

試験結果整理年月日	令和 2 年 4 月 6 日	試　料　名　称	S-２０　（５号）
種　　類	単粒度砕石	粒　度　範　囲	２０～１３
試料採取場所	東海ＣＳ株式会社　平野工場　〔愛知県豊橋市石巻平野町字日名倉４３番地の２〕		

試　験　項　目			試験結果	試　験　項　目		試験結果
単位容積質量及び実積率試験（JIS A 1104）	単位容積質量	(kg/L)	1.71	軟石量試験（舗装調査・試験法便覧 A007）	軟石質量分率 (%)	2.3
	実積率	(%)	57.2			
密度及び吸水率試験（JIS A 1110）	表乾密度	(g/cm^3)	3.00	形状試験（舗装調査・試験法便覧 A008）	細長いあるいは偏平な骨材の含有量 (%)	2.6
	絶乾密度	(g/cm^3)	2.99			
	見掛密度	(g/cm^3)	3.03			
	吸水率	(%)	0.50			
すりへり試験（JIS A 1121）	すりへり減量	(%)	10.9			
安定性試験（JIS A 1122）	損失質量分率	(%)	3.3			
粘土塊量の試験（JIS A 1137）	粘土塊量	(%)	0.11			

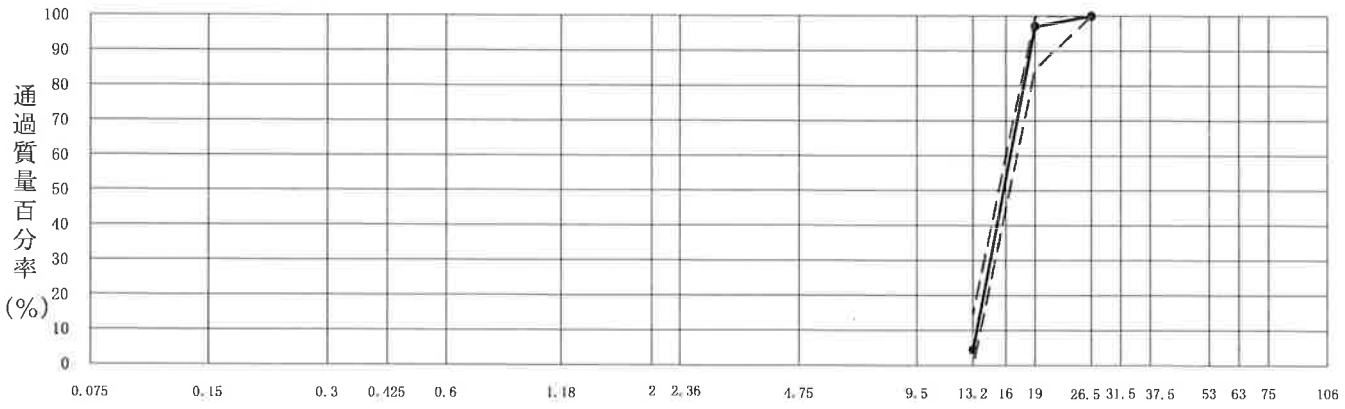

試　験　項　目			試　験　結　果									
ふるい分け試験（JIS A 1102）	ふるい目	(mm)	106	75	63	53	37.5	31.5	26.5	19	16	13.2
	通過質量百分率	(%)	—	—	—	—	—	—	100.0	97.1	—	4.5
	ふるい目	(mm)	9.5	4.75	2.36	2.00	1.18	0.600	0.425	0.300	0.150	0.075
	通過質量百分率	(%)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—